






ANLAGE 2
 Neuplanung
 (ohne Maßstab)



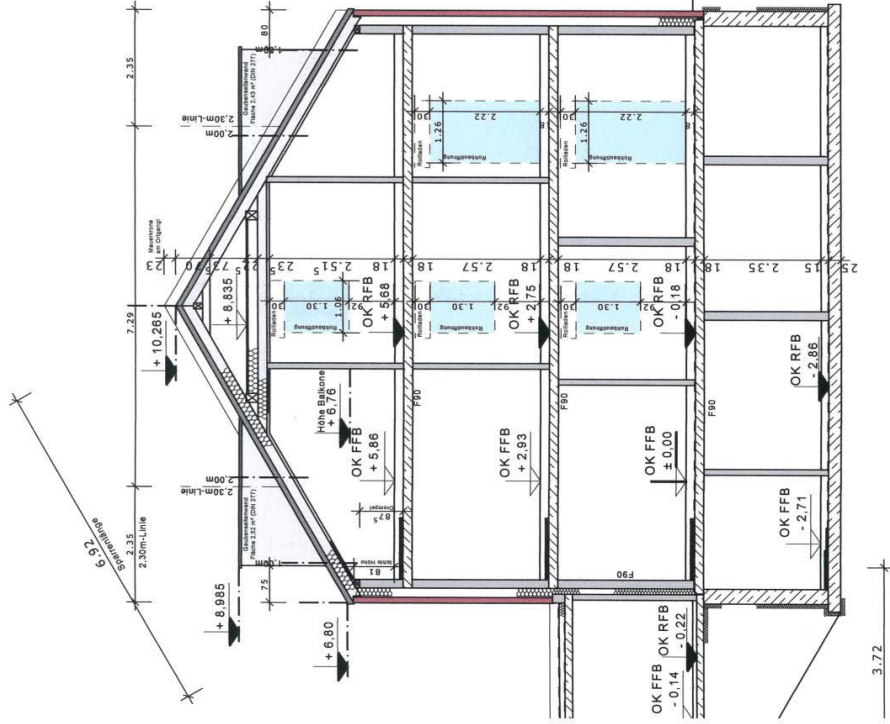

- Dach:**
 Hinterlüftete Ziegeleindeckung
 diffusionsoffene Unterdeckbahn
 Sparren / Mineralwolldämmung WLG 032 (gemäß Statik)
 Dampfsperre
 4.0 cm Lattung / Dämmung WLG 032
 1,25 cm GKB
- Flachdach:**
 Folienabdichtung nach DIN
 Gefälledämmung, min. 10cm WLG 035
 Dachabichtung
 2,5 cm OSB-Platte
 Sparren / Mineralwolldämmung WLG 032 (gemäß Statik)
 Dampfsperre
 4,0 cm Lattung / Dämmung WLG 032
 1,25 cm GKB
- Decke über OG/DG:**
 2,5 cm OSB-Platte
 20,0 cm Mineralwolldämmung WLG 035
 2,5 cm OSB-Platte
 Kehlbalken / Mineralwolldämmung WLG 035 (gemäß Statik)
 Dampfsperre
 4,0 cm Lattung / Install.-Ebene
 1,25 cm GKB
- Decke über EG/OG:**
 1,5 cm Belag
 6,5 cm Zementestrich
 4,4 cm Trittschalldämmung
 5,0 cm EPS Wärmedämmung 035
 Stahlbetondecke (gem. Statik)
 Putzbelag
- Decke über KG / Bodenplatte:**
 1,5 cm Belag
 6-5 cm Zementestrich
 4,0 cm EPS Wärmedämmung 035
 5,0 cm EPS Wärmedämmung 035
 Abklebung
 Stb.-Sohle (gem. Statik)
 8,0 cm Perimeter-Dämmung (nur Bodenplatte)
- Außenwand:**
 11,5 cm Verblender
 3,0 cm Luftschicht
 16,0 cm Mineralwolldämmung WLG 035
 17,5 cm KS-Mauerwerk (gem. Statik)
 Putzbelag

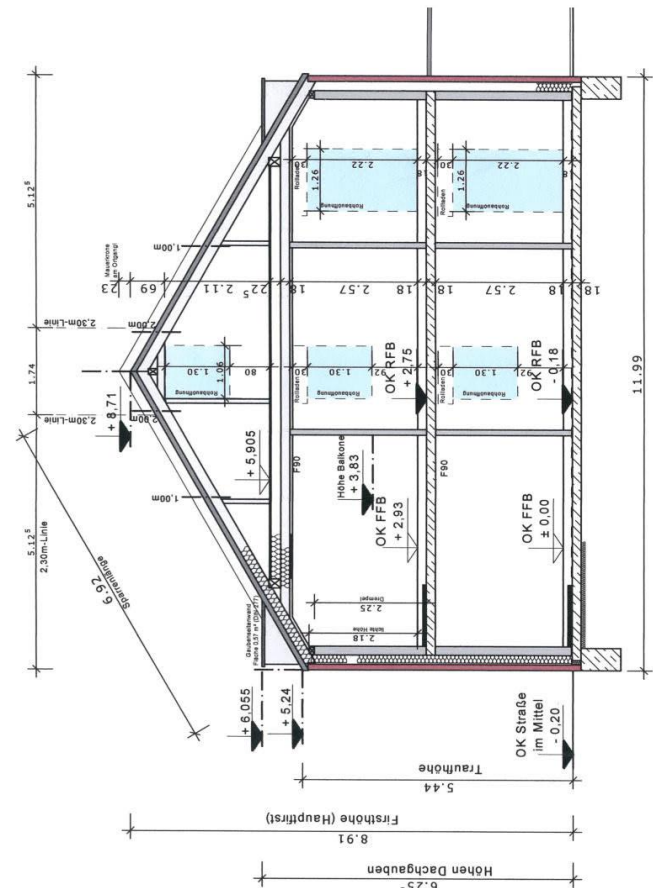

Schnitt B:B